



检测报告

上海卓岚信息科技有限公司

产品名称： 串口服务器

产品型号： ZLAN5418H

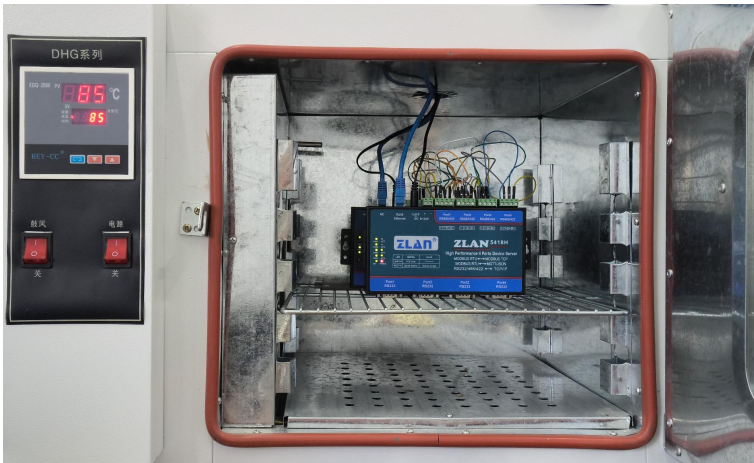
检测项目： 高温试验、低温试验、静电试验

检测日期： 2026/02/26

检测人： _____ 批准人： _____ 审核人： _____

样品数量		2件
设备名称		DHG101-00系列高温箱、DW-50系列低温箱、ESD-202B静电枪
检测标准		GB/T 2423.2、GB/T 2423.1、GB/T 17626.2
检测地点		卓岚实验室
检测人		王工
序号	检测项目	检测方法和技术要求
1	高温试验	产品在85℃带电条件下测试6个小时，产品外观应无损伤，串口之间两两对接，通过TCP连接互发数据应正常。
2	低温试验	产品在-40℃带电条件下测试6个小时，串口之间两两对接，通过TCP连接互发数据应正常。且产品低温断电1小时后重新上电应正常启动。
3	静电试验	产品在正常工作时，分别将接触静电和空气静电打在设备的不同部位，逐步增加静电等级，串口与网口数据转发应正常。

检测记录

检测项目 序号	检测照片
1	
2	
3	

检测结果

1. 产品种产品在85℃带电条件下测试6个小时，产品外观无损伤，串口与网口数据转发正常；
2. 产品在-40℃带电条件下测试16个小时，串口与网口数据转发正常。且产品断电2小时后重新上电正常启动。
3. 产品最高等级静电作用下仍能正常工作。测试接触静电四级（8KV）、空气静电四级（15KV）。